

Схема подключения вентиляторов:


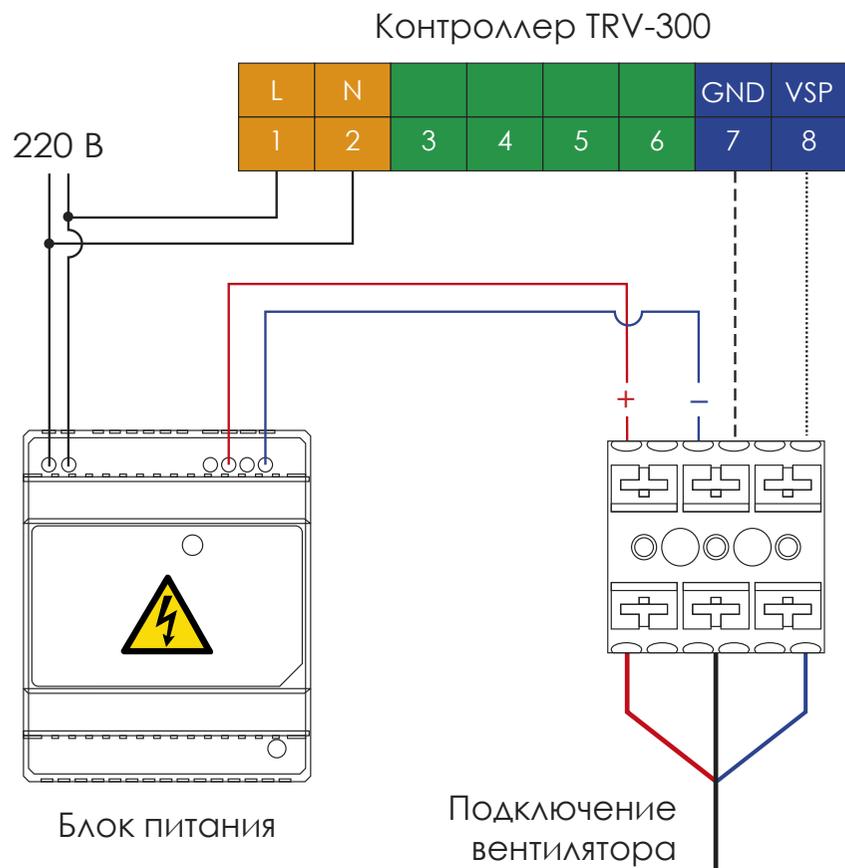


Схема подключения электротермических головок:



- Сигнал управления 0-10 В
- - - - - Общий минус
- («-») минус питания 24 В
- («+») плюс питания 24 В
- («0-10 В») сигнал управления 0-10 В

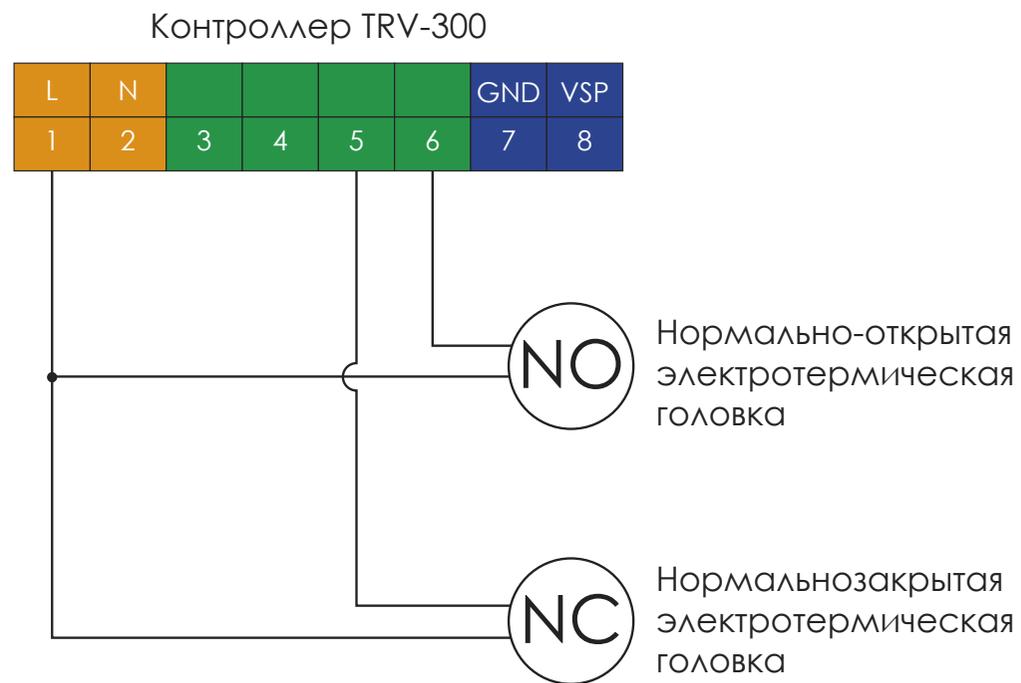